细胞检定报告

（2026 年第三版）

样本信息：	HCC44	**检测机构：**	中美冠科生物技术有限公司
客户名称：	南京科佰生物科技有限公司	**检验员：**	宋真真
检测日期：	2026-10-28	**审核人：**	钱武斌

目录

1.检测项目 1
2.检测依据 1
3.检测方法 1
4.检测结果总览 2
5.具体结果 3
5.1 人源细胞鉴别–SNP 法 3
5.2 人源细胞鉴别–STR 法 4
5.3 人源细胞污染（异质性） 6
5.4 人源细胞污染识别 7
5.5 小鼠细胞比例 8
5.6 小鼠细胞识别 9
5.7 支原体检测 12
5.8 微生物感染筛查 13
5.9 性别鉴定 15
5.10 人种基因混合比例检测 16
6.引用文献 17

1.检测项目

- 细胞鉴别—通过与参考细胞系 SNP 数据库匹配
- 常规 21 位点 STR 鉴定
- 人-人/鼠-鼠种内污染定量分析
- 人-鼠种间污染定量分析
- 样本遗传异质性定量分析
- 样本污染检测与污染物鉴定（如果污染物已存在于参考细胞系数据库)
- 小鼠同系模型鉴定（如适用）
- 内源、外源病毒感染检测
- 支原体污染检测
- 人类样本的性别鉴定
- 人类样本的遗传混合分析

2.检测依据

2025 年版《中华人民共和国药典》三部生物制品通则规定，对细胞基质的检定项目包含细胞鉴别、细菌真菌检查、分支杆菌检查、支原体检查、螺原体检查、内源外源病毒污染检查、成瘤性检查、致瘤性检查、稳定性检查等。同时高通量测序（NGS）技术已被纳入，可用于检测支原体、细胞鉴定以及病毒检测。

3.检测方法

通过二代测序 NGS-Panel 检测手段，对多个 SNP（单核苷酸多态性）和染色体片段进行深度测序，覆盖率达 3000 倍，使用 SNP 身份信息和频率信息通过统计学对样本进行分析，与参考细胞系数据库匹配比对，可识别低至 1%的交叉污染以及鉴定出污染细胞系身份。在细胞身份鉴定的基础上，增加了常规 STR 位点，同时引入常见病毒污染检测、支原体污染检测、人类样本性别检测、人类样本遗传血统分析。

4.检测结果总览

检测项目	检测结果	备注
人源细胞鉴别 (SNP)	HCC44	与 HCC44 细胞匹配度最高,匹配度为 0.9254
人源细胞鉴别 (STR)	HCC44 (CVCL_2060)	与数据库中的 HCC44 (CVCL_2060) 细胞系 STR 匹配度大于 80%，确认为匹配
人源细胞污染(异质性)%	低	细胞群体遗传背景均一，无明显亚群混杂
人源细胞污染识别	-	没有检出其他人源细胞污染
小鼠细胞比例%	0	样本中未检测到小鼠 DNA 成分
小鼠细胞识别	-	未匹配到小鼠细胞模型
支原体检测	0	未检测到支原体污染
微生物感染筛查	阴性	筛查的微生物均呈阴性
性别鉴定 (Gender)	Female	6 个 Y 染色体 SNP 读取深度之和小于 300，判定为女性
人种基因混合比例检测 (CEU:CHB:YRI)%	99.2:0.4:0.4	主要是 CEPH 样本库中具有北欧和西欧血统的犹他州居民

5.具体结果

5.1 人源细胞鉴别–SNP 法

参考细胞系	匹配位点数	不匹配位点数	总位点数	基因型相似度
HCC44	186	15	201	0.9254
BICR31	110	94	204	0.5392
MDAMB361	112	104	216	0.5185
SW982	104	98	202	0.5149
K029AX	105	99	204	0.5147

经过与数据库参考细胞系比对，样本 HCC44 与 HCC44 细胞匹配度最高。

判断依据：通过 > 200 个 SNP 位点计算基因型相似度，相同样本相似度 > 90%，无亲缘关系的样本基因相似度 < 50%。若两个样本存在亲缘关系（例如源自同一亲本样本），其基因型相似度可从约 80%至接近 100%不等，具体取决于遗传差异程度。

5.2 人源细胞鉴别–STR 法

STR site	Test sample	HCC44 (CVCL_2060)	NCIN87 (CVCL_1603)	SNU27081 (CVCL_YD39)
CSF1PO	9(66.2%), 11(28.9%)	9,11	8,12	10,11
D10S1248	13(79.1%), 14(11.7%)	13,14	13	
D12S391	20(87.6%)	20	16,21	
D13S317	11(91.3%)	11	8,11	11
D16S539	9(57.8%), 13(34.6%)	9,13	9,13	9,12
D18S51	17(93.5%)	17	17	17
D19S433	14(49.6%), 16(38.9%)	14,16	14,14.2	14
D1S1656		16	16	
D21S11		28,32.2(Direct_author_submission); 28,32.2,33.2(PubMed)	30	29,30
D22S1045	15(58.8%), 14(35.7%)	14,15	14,15	
D2S441	14(67.3%), 10(24.3%)	14	11,12	

STR site	Test sample	HCC44 (CVCL_2060)	NCIN87 (CVCL_1603)	SNU27081 (CVCL_YD39)
D3S1358	14(64.3%), 15(30.5%)	14,15	14	18
D5S818	13(53.5%), 11(32.1%)	11,13	12,13	11
D6S1043	12(90.4%)		12	
D7S820	10(58.2%), 8(39.8%)	8,10	10,11	8,10
D8S1179	14(73.8%), 15(15.7%)	14,15	14,15	14
FGA		24	20,21	20,23
TH01	9(95.6%)	9	7,9(PubMed); 9(AddexBio)	9
TPOX	8(47.4%), 12(39%)	8,12(Cosmic-CLP); 12(PubMed)	9,11	9
vWA	15(90.5%)	15	15,16	17
Similarity(%)	--	96.8	47	45.8


样本 HCC44 与数据库中的 HCC44 (CVCL_2060) 细胞系 STR 匹配度大于 80%，确认为匹配。

5.3 人源细胞污染（异质性）

经过分析，样本 HCC44 异质性比率较低。

判断依据：异质性比率是通过使用>200 个 SNP 对样本遗传异质性进行定量测量的指标，其定义见参考文献[1]表 1。该比率源于遗传异质性和污染因素。高异质性比率及双峰/三峰分布通常提示可能存在污染。


5.4 人源细胞污染识别

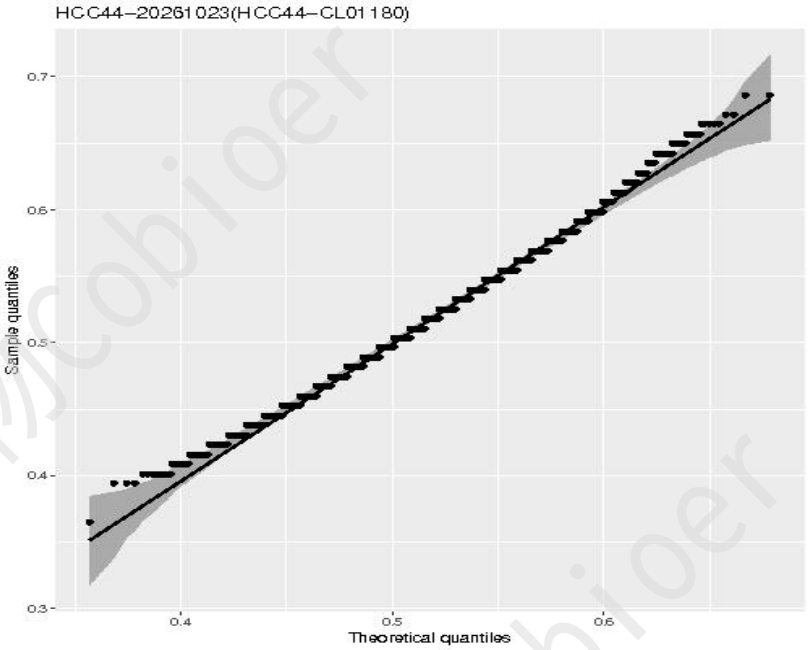

经过分析，样本 HCC44 中没有检出其他人源细胞污染。

判断依据：本分位数-分位数图中，每个数据点代表一个参考细胞系。理论分位数与样本分位数均通过β分布计算得出，该分布拟合自测试样本与所有参考样本间的基因型相似性。图中 99%置信区间以阴影标示。若某参考样本满足以下条件则判定为污染样本：(1) 具有最高基因型相似性；(2) 其基因型相似性在分位数-分位数图中超过 99%置信区间上限；(3) 在拟合的β分布中 P 值<1.0E-6。

5.5 小鼠细胞比例

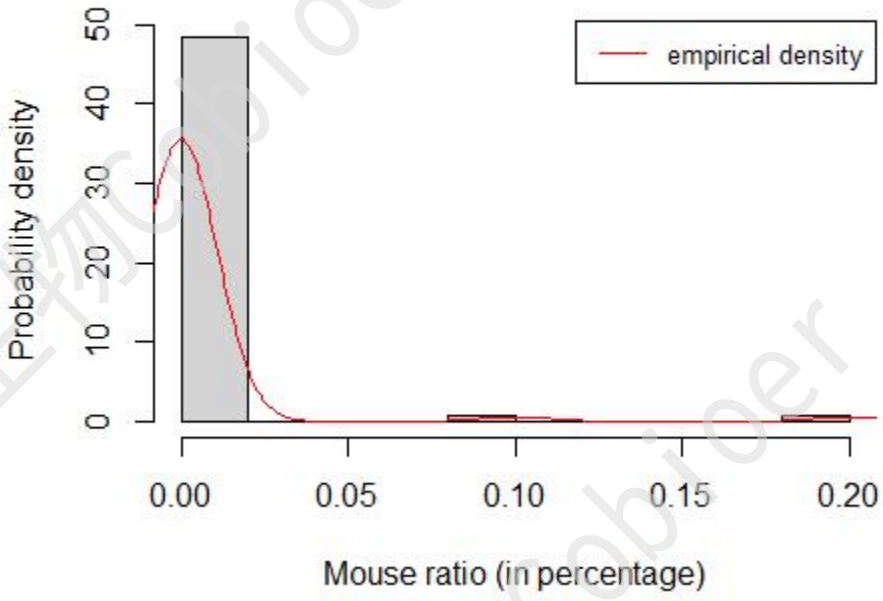

经过分析，样本 HCC44 中的小鼠细胞比例为 0%。

判断依据：小鼠比例是基于 64 个 100-300 bp 的人—小鼠同源片段估算得出，这些片段具有相同的侧翼序列，并通过相同的引物进行扩增。本检测方法可高精度估算人鼠混合样本中小鼠比例，并能可靠检测约 0.1%的小鼠细胞比例。

5.6 小鼠细胞识别

小鼠细胞系	检出比率（%）	小鼠细胞系	检出比率（%）
2666	0	MB49	0
2PK3	0	MBT2	0
3T3J2	0	MC38-FDCC	0
3T3Swissalbino	0	MC38-KY	0
4T1	0	MC38-Kerafast	0
A20	0	MC38-Pharm1	0
ATDC5	0	MC38-Pharm3	0
B16	0	MC38-NanjingGalaxy	0
B16BL6	0	MC38-Pharm2	0
B16F0	0	MFC	0
B16F1	0	MIMCD3	0
B16F10	0	MLTC1	0
BAF3	0	MPC11	0
BALB3T3	0	MS1	0
BCL1clone5B1b	0	MTCM	0
C127I	0	N18Hamprecht	0
C1498	0	N1E115	0
C2C12	0	NFS60	0
CMT93	0	NIH3T3	0
CT26WT	0	Neuro2a	0
CloneM3	0	P388	0
Colon26	0	P388D1	0
D2N	0	P3NS11Ag41NS1	0
EG7Ova	0	P3X63Ag8	0

小鼠细胞系	检出比率（%）	小鼠细胞系	检出比率（%）
EL4	0	P3X63Ag8653	0
EMT6	0	P3X63Ag8U1	0
EO771	0	P815	0
EOMA	0	Pan02	0
EPH41424	0	RAG	0
FM3A	0	RAW2647	0
FO	0	RM1-ATCC	0
GL261	0	RM1-SIBS	0
H22	0	Renca	0
Hep551C	0	S491	0
Hepa16	0	S49Thy1a	0
Hepa1c1c7	0	SP20	0
J558	0	STO	0
J558L	0	Sarcoma180	0
J774A1	0	TC1	0
JC	0	TRAMPC2WTE	0
K7M2WT	0	U14	0
KLN205	0	UGSM2	0
L1210	0	WEHI164	0
L5178RLYR	0	WEHI3	0
L5178SLYS	0	WEHI3BD	0
L5178YTKclone372C	0	bEnd3	0
LA4	0	mHypoEN6	0
LLC	0		

经过分析，样本 HCC44 与我们数据库中的小鼠细胞模型均不匹配。

判断依据：当检测到≥80%的特征性 SNP 时，将分配匹配的小鼠细胞模型。

5.7 支原体检测

支原体测序深度中值	人/鼠测序深度中值	比值
0	525	0

经过分析，样本 HCC44 为支原体阴性。

检测方法：采用六对通用引物检测支原体污染。支原体亚型用了各支原体的特征引物检测。

5.8 微生物感染筛查

微生物	高覆盖度碱基数目	微生物	高覆盖度碱基数目
Alphapolyomavirus_muris	0	Mammalian_orthoreovirus_3	0
Betapolyomavirus_hominis	0	Mammarenavirus_choriomeningitidis_LCMV	0
Burkholderia_gladioli	0	Minute_virus_of_mice	0
Ciliophora	0	Mouse_cytomegalovirus	0
Clostridium_piliforme	0	Mouse_kidney_parvovirus	0
Corynebacterium	0	Mouse_parvovirus_1	0
Corynebacterium_bovis	0	Mouse_parvovirus_2	0
Corynebacterium_kutscheri	0	Mouse_parvovirus_3	0
Cytomegalovirus	0	Mouse_parvovirus_4	0
Ectromelia_virus	0	Murid_herpesvirus_3	0
Helicobacter	0	Murine_adenovirus_1	0
Hepacivirus_hominis	0	Murine_adenovirus_2	0
Hepatitis_B_virus	0	Murine_hepatitis_virus	0
Hepatovirus_A	0	Murine_norovirus	0
Human_T-cell_leukemia_virus_type_I	0	Murine_orthopneumovirus	0
Human_T-lymphotropic_virus_2	0	Murine_rotavirus	0
Human_betaherpesvirus_6	0	Nematoda	0
Human_betaherpesvirus_7	0	Orthohantavirus	0
Human_gammaherpesvirus_4	0	Pneumocystis	0

微生物	高覆盖度碱基数目	微生物	高覆盖度碱基数目
Human_immunodeficiency_virus_1	0	Pseudomonas_aeruginosa	0
Human_immunodeficiency_virus_2	0	Respirovirus_muris	0
Human_papillomavirus_type_16	0	Rodentibacter_pneumotropicus	0
Human_parvovirus_B19	0	Salmonella	0
JC_polyomavirus	0	Staphylococcus_aureus	0
Klebsiella_pneumoniae	0	Theilers_encephalomyelitis_virus	0
Lactate_dehydrogenase-elevating_virus	0	human_papillomavirus_18	0
LentiviralVector	35		

经过分析，样本 HCC44 对如上检测的微生物均呈阴性。

判断依据：采用多对引物检测每种微生物。若某病毒的高覆盖碱基（读取深度>500）数超过 100，判定该样本对该病毒呈阳性。详见参考文献[1]。

5.9 性别鉴定

Y 染色体特异性位点	测序深度
hg19_chrY_14832620	0
hg19_chrY_15467824	0
hg19_chrY_15591537	0
hg19_chrY_2822023	0
hg19_chrY_7235632	0
hg19_chrY_21765821	0

经过分析， 样本 HCC44 为女性。

判断依据：若 6 个 Y 染色体 SNP 的读取深度总和>1000，则判定样本为男性；若总和<300，则预测性别为女性；若读取深度总和小于 1000 且大于 300，则不进行性别判定。由于 Y 染色体在癌症基因组中常发生丢失，建议采用显微镜观察法对性别预测结果进行确认。

5.10 人种基因混合比例检测

经过分析，样本 HCC44 主要是 CEPH 样本库中具有北欧和西欧血统的犹他州居民。

判断依据：基于 143 个 SNP 的基因分型数据，该样本的遗传混合比例为 0.4% CHB 、99.2% CEU 和 0.4% YRI，其中 CHB 代表汉族，CEU 代表 CEPH 样本库中具有北欧和西欧血统的犹他州居民，YRI 代表尼日利亚约鲁巴人。

6.引用文献

1. Chen,X., Qian,W., Song,Z., Li,Q. and Guo,S. (2020) Authentication, characterization and contamination detection of cell lines, xenografts and organoids by barcode deep NGS sequencing. NAR Genomics and Bioinformatics, 2, 3.